


7. Sposób podłączenia termostatu awaryjnego

Urządzenie należy zamocować do rury wyjściowej ciepłej wody za pomocą sprężyny mocującej, tak aby przylegał on szczelnie do powierzchni rury.

Czerwona kontrolka sygnalizuje rozłączony obwód wentylatora. Aby ponownie uruchomić wentylator należy wcisnąć przycisk na termostacie, pod warunkiem, że temperatura zmniejszy się poniżej $90 \pm 5^\circ\text{C}$.

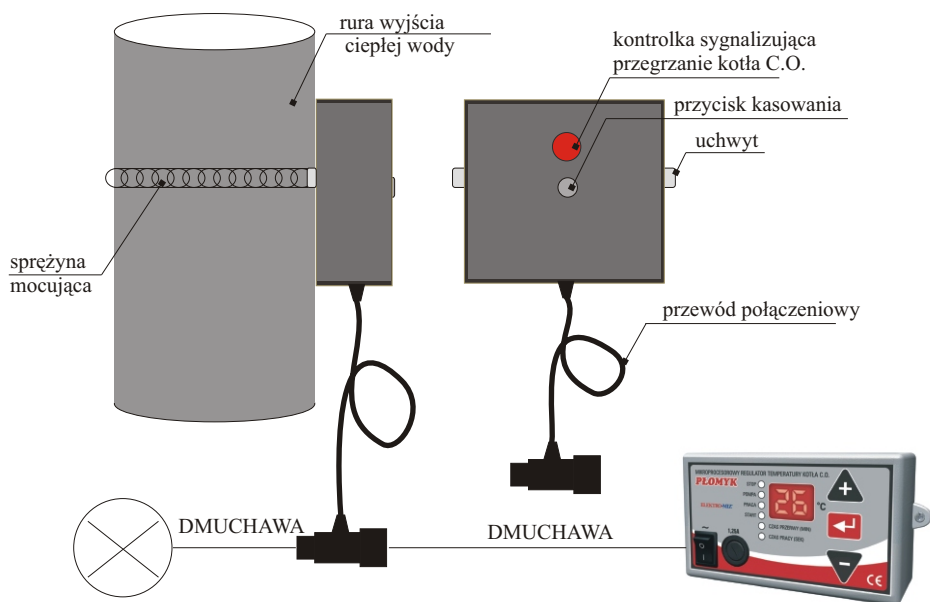

ELEKTRO-MIZ®
Producent

ul. Lenartowicka 39 63 - 300 Pleszew

tel/fax. (062) 74-27-628 tel.kom. 0502-613-854

www.elektro-miz.pl e-mail: info@elektro-miz.pl

PŁOMYK

Mikroprocesorowy Regulator Temperatury Kotłów C.O.



Przewód zasilający ~230V

Przewód dmuchawy ~230V

Przewód pompy C.O.

Czujnik temperatury

1. Zastosowanie

Płomyk przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w kotłach C.O. i załączania pompy obiegowej w instalacjach C.O..

2. Dane techniczne

1. Zakres regulacji temperatury: $35 - 90^\circ\text{C}$,
2. Zakres pomiaru temperatury: $0 - 99^\circ\text{C}$,
3. Temperatura, przy której następuje załączenie pompy obiegowej jest regulowana w zakresie: $10 - 70^\circ\text{C}$.
Funkcja przeciw zamarzaniu aktywna poniżej 5°C załącza pompę C.O.
4. Regulacja przedmuchu: $0 - 90$ sek., przerwa $1 - 15$ min.
(Możliwość wyłączenia przedmuchu: P-0).
5. Płynna regulacja nadmuchu.
6. Regulowana moc (obroty) dmuchawy wyrażana w [%]x10, zakres: 30%-100%.
7. Histereza 2 do 10°C .
8. Zasilanie: ~ 230 V, 50 Hz.
9. Dopuszczalne obciążenie wyjść:
- nadmuchi: max 100 W,
- pompa obiegowa: max 100 W.
10. Zabezpieczenie elektryczne 1,25 A
11. Praca przy temperaturze otoczenia: $0 - 40^\circ\text{C}$,
12. Wilgotność względna powietrza 95%.
13. Klasa izolacji I.
14. Stopień ochrony IP 40.
15. Wymiary regulatora $125 \times 75 \times 50$ mm.

3. Użytkowanie

1. Załączyć zasilanie sterownika włącznikiem sieciowym.
2. Ustawić żądaną temperaturę przyciskami (+) lub (-) np; 55.
3. Naciśnięcie przycisku START powoduje załączenie nadmuchu w kotle C.O., po osiągnięciu nastawionej temperatury nadmuch automatycznie się wyłączy.

Regulator temperatury Płomyk zapewnia:

1. Utrzymanie stałej temperatury kotła C.O. przez automatyczne załączenie nadmuchu.
2. Automatyczne załączenie pompy obiegowej po osiągnięciu przez kocioł C.O. temperatury nastawionej.
3. Samoczynne wyłączanie zasilania nadmuchu i pompy obiegowej po wyczerpaniu się zapasu opału w palenisku.
4. Odczyt temperatury kotła C.O. lub temperatury nastawionej na wyświetlaczu cyfrowym. Dodatkowo o pracy sterownika informują następujące lampki kontrolne:
STOP - zakończenie pracy sterownika, załącza się automatycznie po wyczerpaniu paliwa,
POMPA - załączenie pompy obiegowej C.O.,
PRACA - załączenie nadmuchu,
START - załączenie funkcji START,
Czas przerwy [min] - przerwa w funkcji przedmuchi,
Czas pracy [sek] - praca w funkcji przedmuchi.

4. Programowanie przedmuchu

Funkcja Przedmuchi powoduje okresowe załączanie nadmuchu po osiągnięciu przez kocioł C.O. zadanej temperatury.

Nacisnąć przycisk START i przytrzymać przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się:

Pr 3 jest to czas przerwy między przedmuchi wyrażany w minutach, zakres: [1- 15 min.]. Zmiany dokonuje się przyciskami (+) i (-), przycisk START zapisuje ustaloną wartość. Na wyświetlaczu pojawi następny komunikat.

P 10 czas pracy przedmuchi wyrażany w sekundach, zakres: [0 - 90 sek.].

"0" oznacza, że przedmuchi jest wyłączony, automatyczna blokada powyżej 70 °C.

Przycisk START zapisuje dokonaną zmianę, regulator przechodzi do normalnego trybu pracy.

5. Tryb serwisowy:

Aby dokonać zmian ustawień regulatora w trybie serwisowym należy:

- wyłączyć zasilanie regulatora włącznikiem sieciowym 0/1 (pozycja 0),
- trzymając wciśnięty przycisk START włączyć zasilanie włącznikiem sieciowym,

Na wyświetlaczu pojawi się symbol oznaczający serwis: **Sr**

Nacisnąć przycisk START, na wyświetlaczu pojawi się pierwszy z poniższych parametrów.

HI 3 Histereza regulacji, zakres: [2 do 10 °C]

d 10 Max. moc (obroty) dmuchawy wyrażane w [%] x10, zakres: [30% - 100%]

Po 34 Temperatura załączenia pompy C.O., zakres: [10 - 70 °C]

Zmianę parametru dokonuje się przyciskami (+) i (-).

Przycisk START zapisuje nastawy i przechodzi do następnego parametru.

6. Zalecenia instalacyjne


1. Instalowanie sterownika powierzyć osobie uprawnionej.
2. Sterownik należy umieszczać w miejscu (na podłożu) uniemożliwiającym jego nagrzewanie do temperatury wyższej niż 40°C.
3. Regulator nie może być narażony na zalanie wodą oraz na warunki powodujące skraplanie się pary wodnej np: gwałtowne zmiany temperatury otoczenia.
4. Instalowanie przeprowadzić wg załączonego schematu.

UWAGA!


Podłączenie silnika nadmuchu i pompy obiegowej do zacisków sterownika należy dokonywać tylko po wyłączeniu przewodu zasilającego sterownik z sieci 230 V.

Uszkodzenia termiczne bądź mechaniczne czujnika temperatury kotła C.O. nie podlegają gwarancji. CZUJNIK montować na sucho tzn. bez oleju !!!

Schemat podłączenia pompy obiegowej i silnika nadmuchu do sterownika

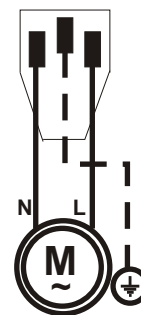

Podłączenie dmuchawy

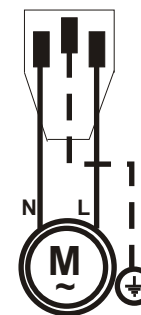

Podłączenie pompy

*Producent zaleca zamontowanie **Termostatu Awaryjnego** (możliwość zakupu w ELEKTRO-MIZ), który zabezpiecza kocioł C.O. przed przegrzaniem w przypadku niekontrolowanego wzrostu temperatury $90 \pm 5^\circ\text{C}$, urządzenie automatycznie rozłączy wówczas obwód wentylatora.*